


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

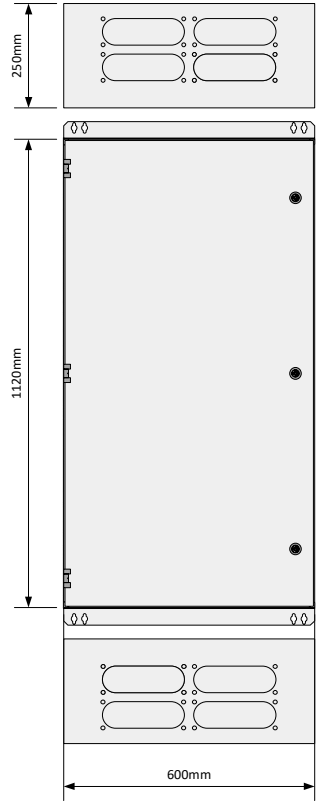

BYGGING AV GULVSKAP CENTECH LEVERT MED LØSE PRODUKTER	1
STANDARDKRUE 4,8x9,5	200
HENGLESKRUE M5x8	9
STATIV-AVDEKNINGSKRUE 4,8x25	0
PAKNING (IP54) 60 M/RULL	6 Meter
MÅLERSKRUER (3 STK I PAKNING)	1 Pakninger

SKAPDYBDE: 250 mm	
TEGN. NR.:	
BLAD: 1	AV: 3
REF.: Elbilskap med trafomåling IP54 81 mod	


REV.	REV. GJELDER	DATO	SIGN.
------	--------------	------	-------



Cenika AS
Svein Tore Moe

Elbilskap med trafomåling IP54 81 mod

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

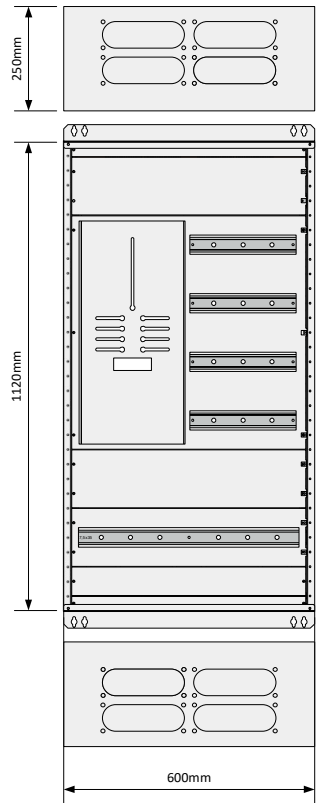

BYGGING AV GULVSKAP CENTECH LEVERT MED LØSE PRODUKTER	1
STANDARDKRUE 4,8x9,5	200
HENGLESKRUE M5x8	9
STATIV-AVDEKNINGSKRUE 4,8x25	0
PAKNING (IP54) 60 M/RULL	6 Meter
MÅLERSKRUER (3 STK I PAKNING)	1 Pakninger

SKAPDYBDE: 250 mm

REV.	REV. GJELDER	DATO	SIGN.
------	--------------	------	-------




Cenika AS
Svein Tore Moe

Elbilskap med trafomåling IP54 81 mod

TEGN. NR.:

BLAD: 2 AV: 3
REF.: Elbilskap med trafomåling IP54
81 mod

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

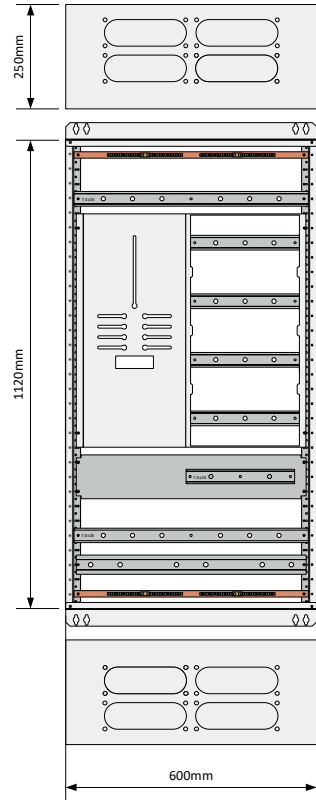

BYGGING AV GULVSKAP CENTECH LEVERT MED LØSE PRODUKTER	1
STANDARDKRUE 4,8x9,5	200
HENGLESKRUE M5x8	9
STATIV-AVDEKNINGSKRUE 4,8x25	0
PAKNING (IP54) 60 M/RULL	6 Meter
MÅLERSKRUER (3 STK I PAKNING)	1 Pakninger

SKAPDYBDE: 250 mm

REV.	REV. GJELDER	DATO	SIGN.
------	--------------	------	-------



Cenika AS
Svein Tore Moe

Elbilskap med trafomåling IP54 81 mod

TEGN. NR.:

BLAD: 3 AV: 3
REF.: Elbilskap med trafomåling IP54
81 mod